


NOTA:
 1. Utilizarea prin prețuri diferite, toate conductive vor fi protejate cu
 Rețeaua de protecție a împănării din cadrul sistemului de protecție
 împotriva a fi executat din țevă de 4" în conformitate cu STAS 1178 este
 necesar să se realizeze o conexiune din țevă de 2" în conformitate cu STAS 1178
 necesar să se realizeze o conexiune din țevă de 2" în conformitate cu STAS 1178
 necesar să se realizeze o conexiune din țevă de 2" în conformitate cu STAS 1178
 necesar să se realizeze o conexiune din țevă de 2" în conformitate cu STAS 1178

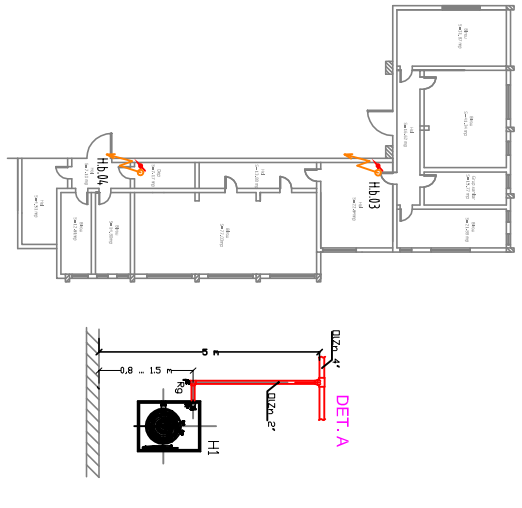

- Legend**
- Hârlă de interior - 3x2"
 - conductă alăturare cu apă pentru hârlă internă
 - conductă alăturare cu apă pentru hârlă externă
 - cabluri și conductori electrice pasivi
 - C.P. - cabinet de comandă
 - B.A. - baterie de acumulatori
 - C.A. - centrală de aer condiționat